

AbleSEN der Betriebsstunden für die EnergieSTeuerrückerstattung

Sehr geehrte Betreiberinnen und Betreiber,

mit diesem Dokument zeigen wir Ihnen, wie Sie die Betriebsdaten zum 31.12/01.01. ablesen können.

Diese Daten sind für die EnergieSTeuerrückerstattung unerlässlich.

Ist Ihr Dachs mit Ihrem Router verbunden, können wir über die Onlineverbindung die Daten für Sie einsehen, falls nicht müssen Sie uns die Daten auslesen.

Es gibt drei verschiedene Arten von Dachs Reglern.

In diesem Dokument zeigen wir Ihnen wie Sie an diese Daten kommen.

Wie sieht Ihr Display aus:

MSR I



MSR II



MSR III




Anleitung MSR I

Der MSR I Regler kann leider die Betriebsstunden zum 31.12.XXXX nicht speichern. Diese Funktion stand zu damaliger Zeit nicht zur Verfügung. Bitte schreiben Sie sich am 31.12. des jeweiligen Jahres, die Betriebsstunden vom Dachs einmal auf.

Die Auslieferung dieser Regler wurde im Jahr 2004 eingestellt. Der Nachfolger wurde der MSR II. Für eine Modernisierung Ihrer Dachs BHKW Anlage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anleitung MSR II

Am MSR II Regler können Sie die Betriebsstunden zum 31.12. des zurückliegenden Jahres ablesen. Das bedeutet, dass wir im Jahr 2023, die Daten zum 31.12.2022 am Regler abrufen können. Wir bitten Sie folgende Schritte zur Ablesung durchzuführen.

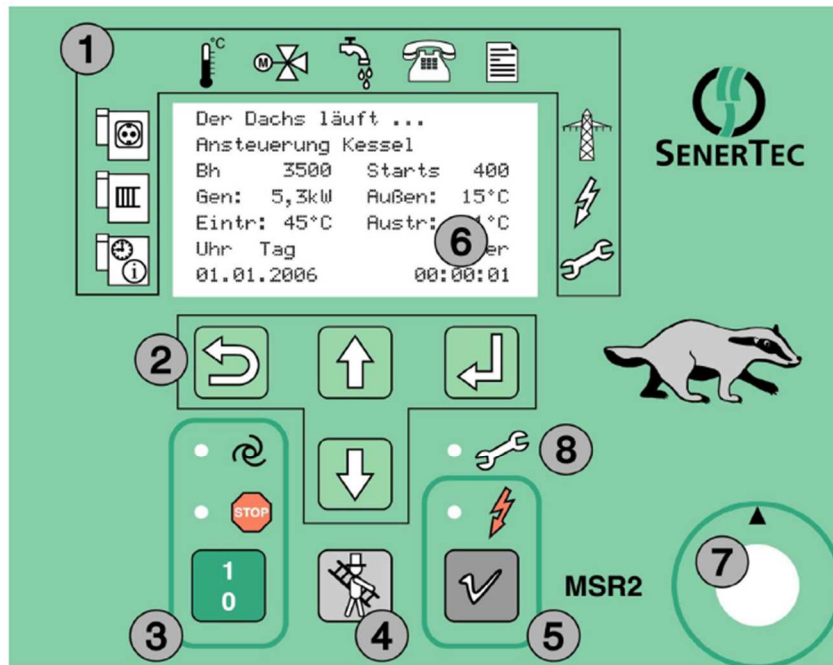

Folientastatur und Display

- 1 Menüleiste
- 2 Steuertasten
- 3 Ein/Aus Taste, STOP-LED u. Automatik-LED
- 4 Kaminkehrertaste
- 5 Entstörtaste und Service-LED
- 6 Display
- 7 Infrarot-Schnittstelle für MSR2-Serviceprogramm
- 8 Wartungs-LED


Gehen Sie über die Steuertasten (2), bis sie den Punkt **1. Betriebsdaten** auf dem Display angezeigt bekommen und drücken dann auf „Bestätigen“. Die „Bestätigen“ Taste ist die Taste rechts neben der Pfeiltaste ↑.

Durch diese Aktion gelangen Sie ins Untermenü. Drücken Sie mit der Pfeiltaste ↓ nach unten, bis Ihnen der Untermenüpunkt **1.10 Betriebsstunden per 31.12.** angezeigt wird. Drücken Sie dann bitte auf „Bestätigen“

Die Betriebsstunden werden im Display angezeigt.

MSR III

Auf dem Touchdisplay des MSR III Reglers gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Die Steuerung funktioniert genauso wie auf Ihrem Smartphone bzw. Handy. Hier müssen Sie beim Drücken, ein kleines bisschen mehr Druck ausüben.

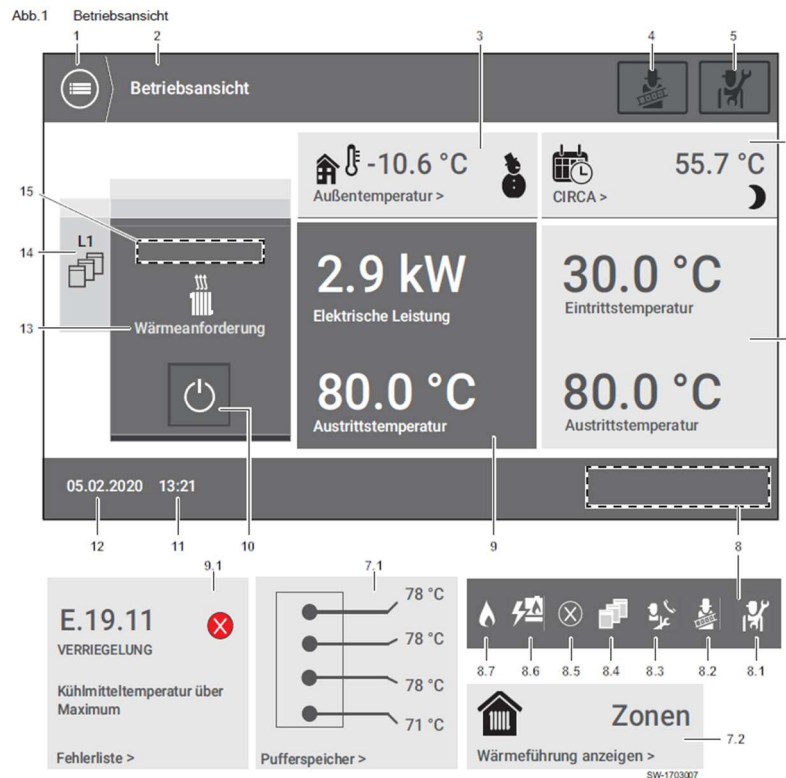

Klicken Sie linksoben auf dem Display, auf die drei untereinander liegende Striche (1). Klicken Sie dann auf den Menüpunkt **BHKW** (je nach Softwarestand, kann da auch „KWK-Gerät“ stehen).

Nach dem Sie darauf geklickt haben, klicken Sie bitte auf **Status- und Betriebsdaten** und scrollen am Display runter, bis Sie Daten vom 31.12. des letzten Jahres angezeigt bekommen.